



Detalhe de instalação de sinalização de emergência S3 e S12  
Sem escada






Figura C-5 NPT 20  
Detalhe de instalação de barra antipânico juntamente com sinalização de emergência M3 e S12  
Sem escada




DETALHES AVISADOR SONORO E VISUAL DO ALARME DE INCÊNDIO  
SEM ESCALA

- 1 - O acionador será instalado em uma altura entre 2,20m e 3,50m do piso acabado
- 2 - Será utilizado um modelo de sobrepor com 54 leds vermelhos
- 3 - O avisador apresenta uma potência sonora de 15dBA acima do nível médio do som ambiente
- 4 - O acionamento do avisador sonoro se dará através da central de alarme

## DETALHE ABRIGO DE GLP



ELEVAÇÃO FRONTAL  
ESCALA 1:25



ELEVAÇÃO LATERAL  
ESCALA 1:25

Conforme item 5.5.2 da NPT 28, algumas exigências para abrigo externo de GLP devem ser tomadas.


5.5.2 - Será admitida a instalação de até 3 recipientes de 0,0,32m no exterior da edificação, desde que em local apropriado e protegido contra intempéries, nos seguintes termos  
Como mostrado em planta baixa será utilizado 2 P13 dentro do abrigo

5.5.2.1 - Possuir ventilação natural.  
O abrigo encontra-se em local externo ventilado e o mesmo possui aberturas laterais e frontal

5.5.2.2 - Protegidos do sol, da chuva e da umidade.  
Possui cobertura em concreto e impermeabilizado que o protege da chuva e da umidade


5.5.2.3 Estar afastado de outros produtos inflamáveis, de fontes de calor e faíscas.  
Como é mostrado em planta baixa o abrigo encontra-se longe de qualquer fonte que possa produzir faíscas

5.5.2.4 Estar afastado no mínimo 1,5m de ralos sifonados, caixas de gordura e esgotos bem como de galerias subterrâneas e similares  
A caixa de gordura e inspeção de esgoto será alocados aproximadamente 5 metros de distância do abrigo



DETALHES ACIONADOR DO ALARME DE INCÊNDIO  
SEM ESCALA



- 1 - O acionador será instalado em uma altura de até 1,35m do piso acabado
- 2 - Será utilizado um modelo de sobrepor com botoeira de retenção
- 3 - O modelo utilizado possui 2 leds de indicação de estado, funcionamento (verde) e alarme (vermelho)
- 4 - Ao pressionar o botão o acionador acionará a central de alarme, a qual por sua vez acionará o avisador sonoro e/ou visual



DETALHES DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL  
SEM ESCALA


- 1 - O acionador será instalado no teto do ambiente
- 2 - Será utilizado um modelo de sobrepor
- 3 - O detector possui um raio de atuação de 7,5m
- 4 - em caso de detecção de um sinistro o detector avisará a central de alarme de incêndio

## DETALHE DA PLACA M1 SEM ESCALA

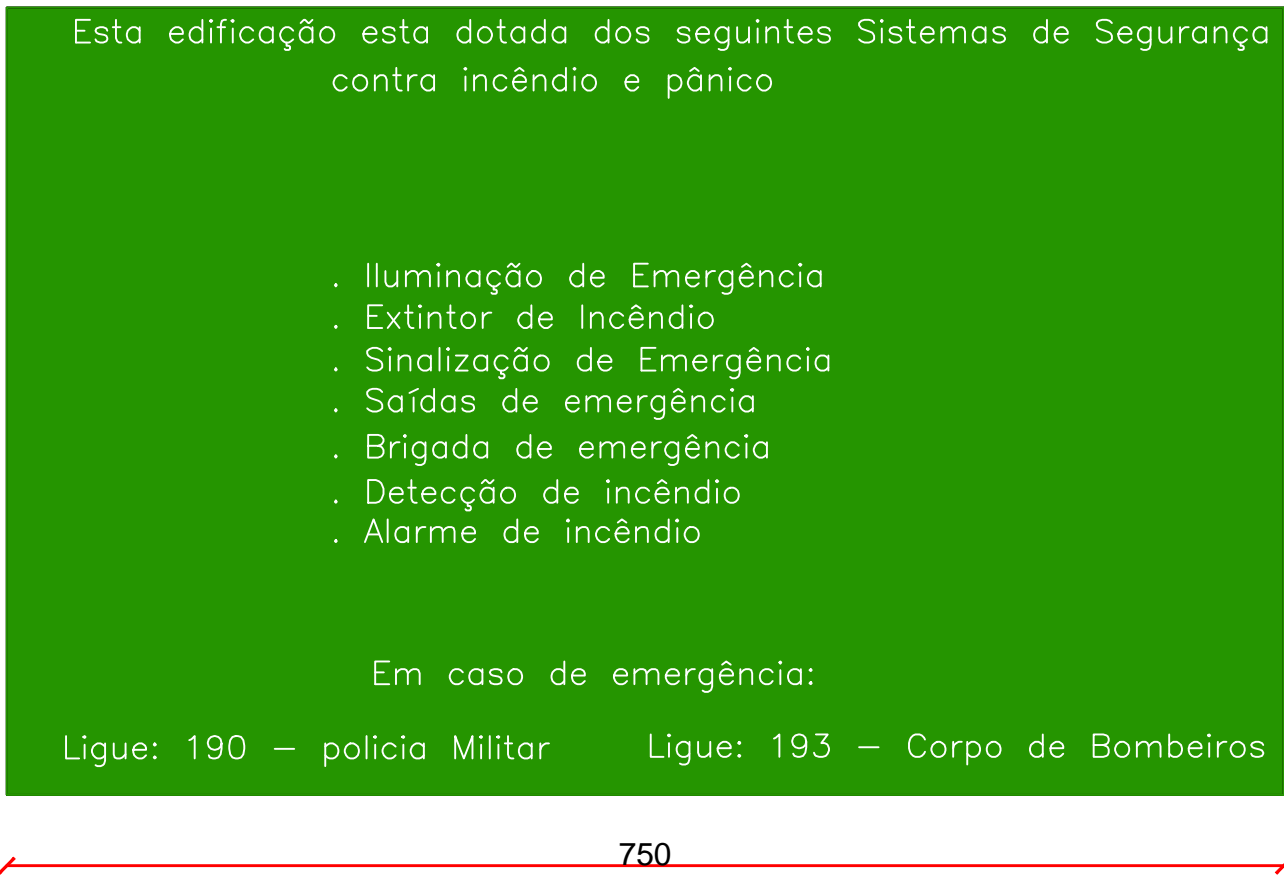

NOTA:  
NA ETIQUETA DE CARGA E RECARGA  
DEVERÁ CONSTAR O NOME DA OBRA

- DETALHES DE INSTALAÇÃO DO  
EXTINTOR
- ESCALA 1/25
- 1- A fixação deverá suportar 2,5 vezes o peso do cilindro
  - 2- O extintor não poderá ser bloqueado por qualquer objeto;
  - 3- Os extintores devem ser aprovados pela ABNT;
  - 4- Nos depósitos devem ser pintadas as faixas abaixo.




SINALIZAÇÃO PARA PISOS  
ABAIXO DOS EXTINTORES  
ESCALA 1/25



Detalhe de iluminação de balizamento  
Iluminação de balizamento com 33 leds, autonomia de 1:30h, com indicação de "SAÍDA".  
Permanecerá aceso durante as realizações dos eventos conforme item 5.12.2.2 da NPT 11.  
Sem escada

## DETALHE PLACA M2 SEM ESCALA



cor placa: verde bandeira  
cor fonte: branca  
tipo fonte: Arial - 2, 3, 4, cm altura.  
material: PVC adesivado  
altura: 1,7 m do piso a base da placa.

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação	Nº do PSCIP
Obra / Endereço		
CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA		
RUA FELICE MANFROI - FRANCISCO BELTRÃO - PR		
Área	Ocupação	PARA USO DO CBMPR
266,90 m²	CLUBES SOCIAIS / F-11	
Prancha	Conteúdo da Prancha	
4	DETALHES	
Proprietário	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ 76.816.510/0001-66	
Escala indicada	Responsável Técnico	Data
	ANDERSON MARIOTTI - Eng. Civil - CREA 72036/D	04 de maio de 2016